


1 低圧配線系統図 - 4

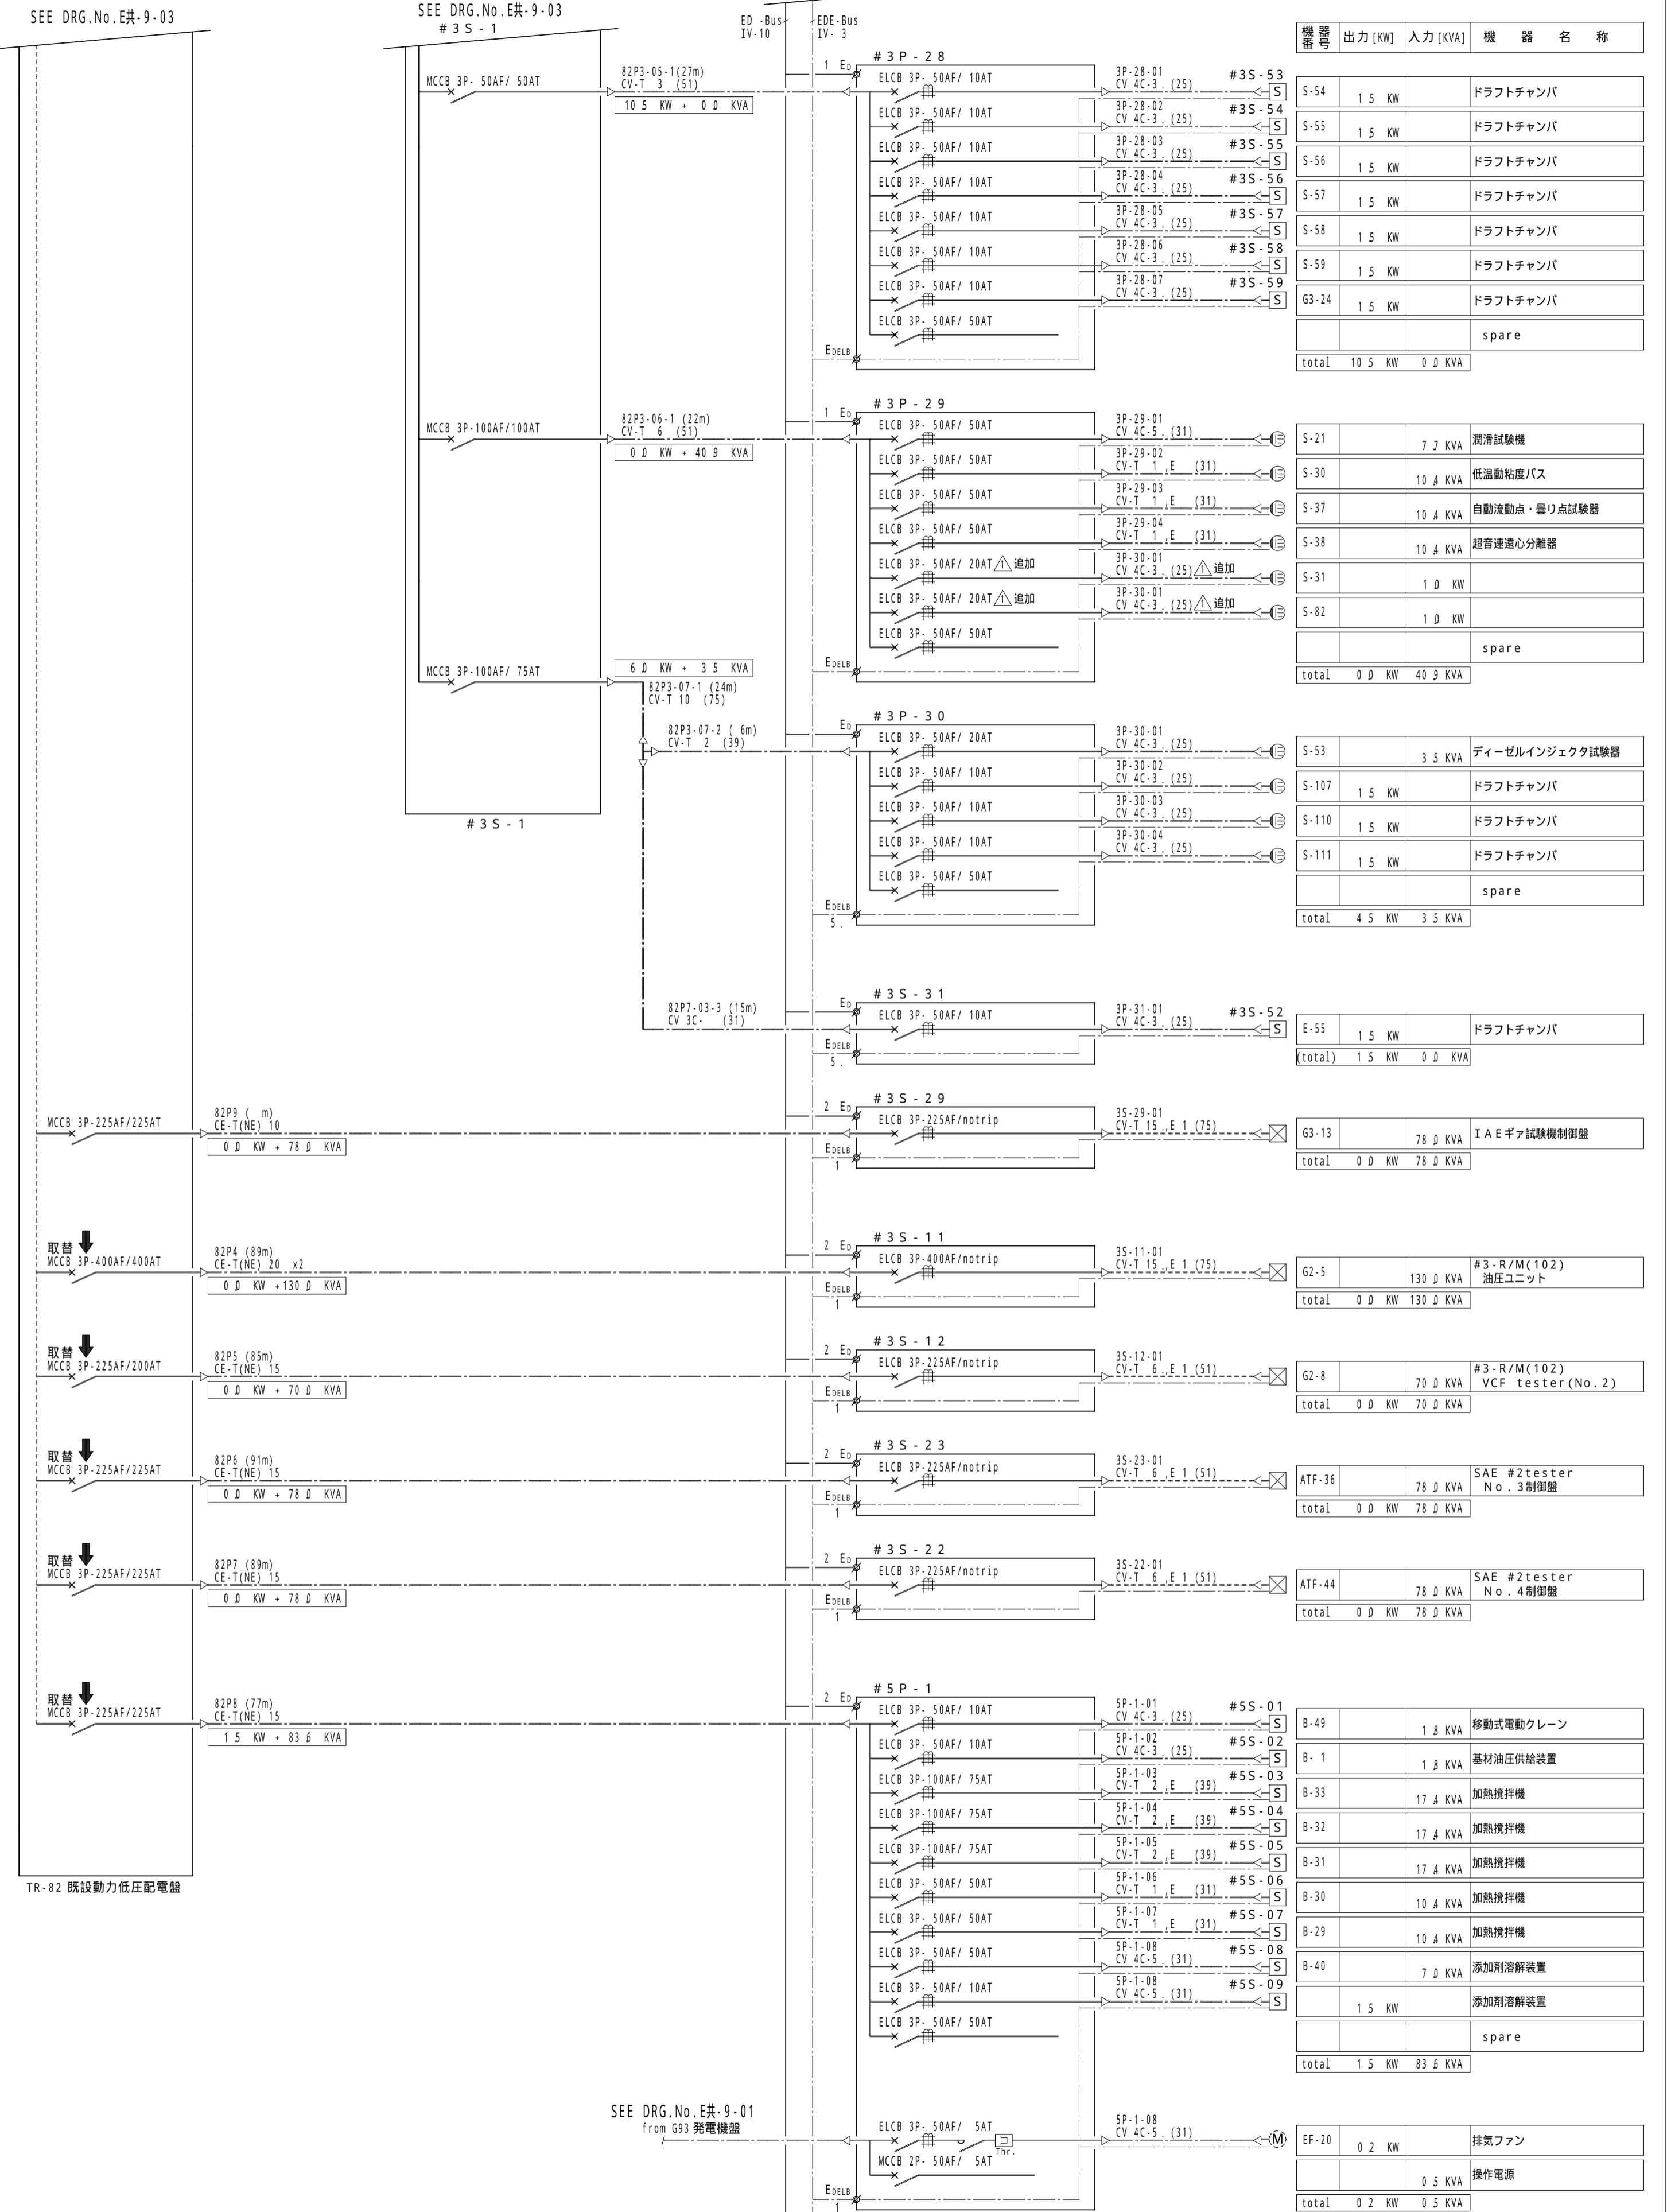

R 04	2002. 4/20	差替え	特記事項	1. 費線の施工範囲は、配線ハイズ記入部分とする。 2. 破線部分は、既存部分または施工範囲外を表す。 3. 幹線のケーブル番号は、下記による。	承認	作成	検査	備考	名稱	東燃ゼネラル石油株式会社 川崎工場	図面 NO.	R-05
R 05	△ 2002. 5/1	FDL指示事項	serial No.	71-1-3-1 (41m) cable span(m)	発行	2002. 03/07	担当	新規	TGCRDL Relocation Project	縮尺	E共-9.04	
正			feeder No.	powertransformer No.: 3W-210V/420V	施行				1級建築士 (第105905号)吉村 建	低压配線系統図 - 4		