


6KV-F10系
S/S-14(家電機器用サイクル変電設備) -- 将来改修用

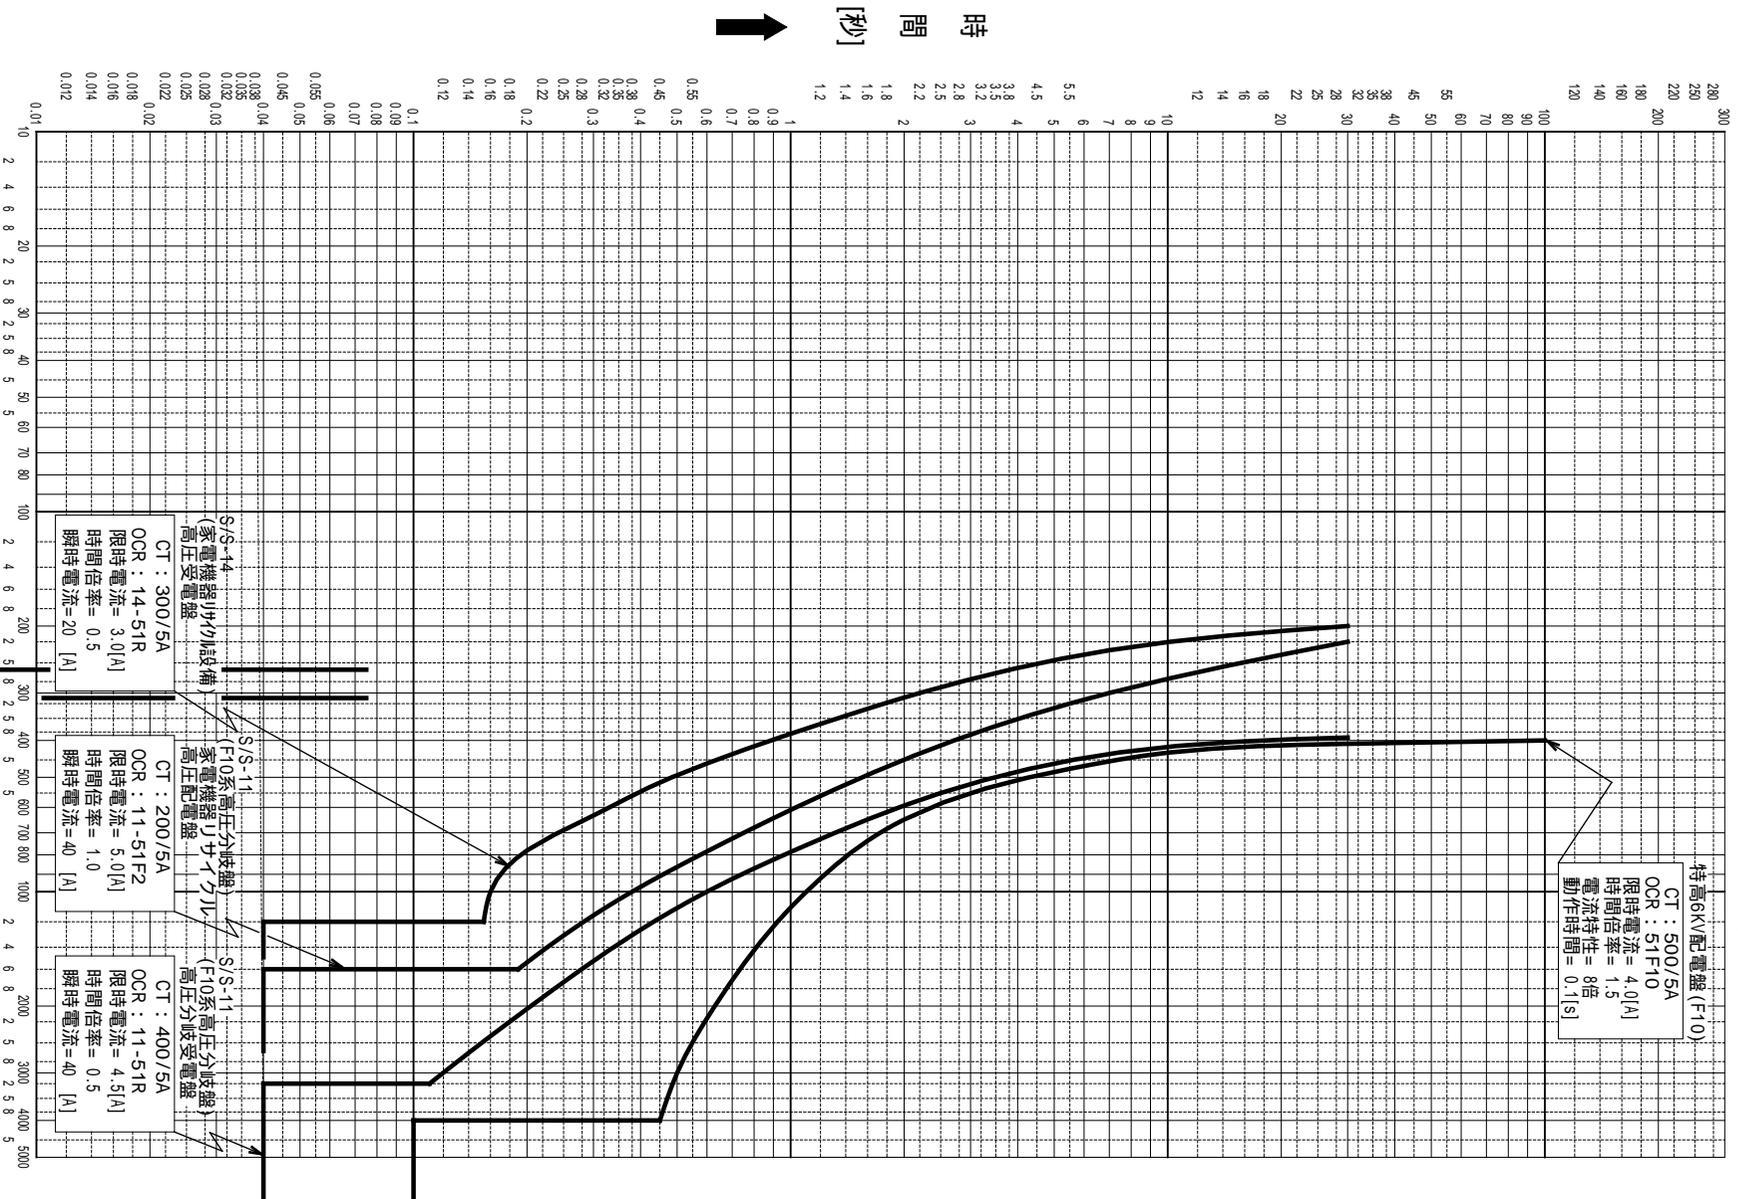

電流値 [A]

時間 [秒]

No.	年月日	備考	部長	C	DATE	TITLE	No.
△	2004.mmm/dd	OCR(1-51F2) 限時電流 4.5 電流 30 40[A]に調整			2004.08/25	三重中央開発株式会社 受変電設備改修計画	DINS- MCK-0308
						6KV-F10系 OCR動作時間特性-(3/5)	E-513.01

TOYOBO 東洋紡エンジニアリング株式会社